

SP  
Milew  
d. PP 07

-1/4-

Szczecin, dnia 27.05.2010r.



KOMENDA MIEJSKA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
W SZCZECINIE  
560-00 Szczecin, ul. Grodzka 1/5  
091 43 48 400, fax 091 43 48 405

Z-CIA DYREKTORA  
ds. ekonomiczno-administracyjnych  
Samodzielnego Publicznego Szpitala  
Klinicznego Nr 2 PAM w Szczecinie  
mgr Emilia Aftewicz

### PROTOKÓŁ czynności kontrolno - rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 pkt 1 oraz ust. 3, 4 i 13 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68, z późniejszymi zmianami) kpt. Mirosław Hosiński, sęd. hpt. Sebastian Hosiński z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie przeprowadził w dn. 23.05.2010r. czynności kontrolno - rozpoznawcze w obiektach/na terenach Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PAM w Szczecinie ul. Bwistowskich Wielkopolskich 72-70-111 Szczecin reprezentowan. ego przez p. Emilię Aftewic - D-ca dyrektora

Kontrolowany (osoba reprezentująca) pouczone został o jego prawach i obowiązkach określonych w wyżej wymienionej ustawie, co potwierdza własnoręcznym podpisem:

Z-CIA DYREKTORA  
ds. ekonomiczno-administracyjnych  
Samodzielnego Publicznego Szpitala  
Klinicznego Nr 2 PAM w Szczecinie  
mgr Emilia Aftewicz

Osoby obecne przy dokonywaniu czynności:

1. inspektor ppor.


Zakres przeprowadzonych czynności obejmował:\*

- 1) kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
- 2) ocenę zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym,
- 3) ocenę zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym,
- 4) ustalenie spełnienia wymogów bezpieczeństwa w zakładzie stwarzającym zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,
- 5) rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej,
- 6) rozpoznawanie innych miejscowych zagrożeń,
- 7) wstępne ustalenie nieprawidłowości, które przyczyniły się do powstania pożaru oraz okoliczności jego rozprzestrzenienia się,
- 8) zbieranie informacji niezbędnych do wykonania analizy poważnej awarii przemysłowej i formułowania zaleceń dla prowadzącego zakład.

\* Zaznaczyć właściwy

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

Wykazami kontrolnymi: rozpoznanymi  
obiekty budynki szpitalne SPSK nr 2  
w Szczecinie

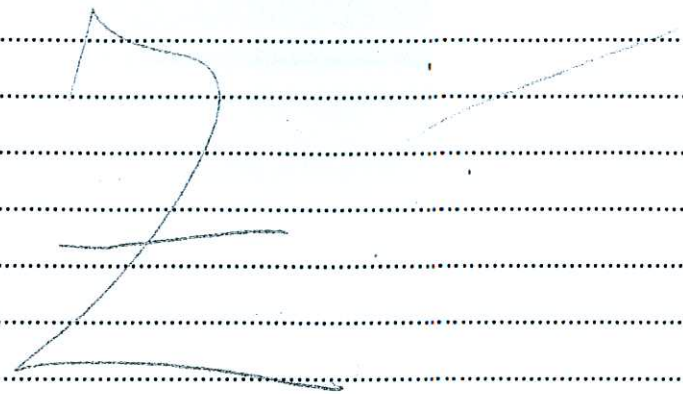

Ustalenia dokonane w toku przeprowadzonych czynności kontrolno - rozpoznawczych.

- 1. Chłodziarnia obiektów
  - 1. Budynek W, posiada 4 kondygnacji, 2 klatki schodowe w tym jedno wyposażone w urządzenie oddymiające, miści oddział rehabilitacji kardiologicznej. Sprężarka ścieczkowa, obecnie dokonanych szat na kompletnym szarym celom ewakuacji klatki Torok 168 Budynek SPS.
  - 2. Budynek Chirurgii, posiada 4 kondygnacje, 2 klatki schodowe, w tym jedno oddymiane. 2e słupkach pomieszczeń od klatki schodowej do drzwi na klatkę schodową długość drzewostan (kierunek) wynosi 26 m, która wymaga wykopania (budowli)
  - W obu klatkach schodowych drzewostan 2 klatki 1 kondygnacji na poziomie stróżnicy drzwi rozmontowane w budynku Torok SPS, klatka Torok 168 133 Komendy.
- 3. Budynek Ginekologii, posiada 4 kondygnacje wyposażone w 3 klatki schodowe 1 klatka wyposażona w urządzenie oddymiające, 1 klatka wyposażona w urządzenie oddymiające, istniejące istniejące wydmuchiwacze powietrza wyciągiem mechanicznym, co jest pomieszczeniem obiektu w szpitalu wyposażone kompletnie nieochronione drzewostan Komendy drzewostan mechanicznie wydmuchiwacze 67 m.

*Sprengeliana norteyana* dokumentacja

1. Budowa i budowa hydrostatu  
wzmocnienia z dnia 26/10/2003r.  
wzrost Kwiecień kwietniowy - b.u.

2. Budowa bezpieczeństwa pracowników

z dnia 27/3/2003r. wzrost Budowa kwietniowy - b.u.

3. Budowa z budowa instalacji pomiarowej

z dnia 20/8/2003r. wzrost 1343/03"Z" - b.u.

4. Budowa instalacji elektrycznej

z Budowa instalacji elektrycznej 4 kondygnacji  
cała budowa chroniąca SSP, budowa paroprzewodów  
SSP z KWP PSP i sterownic, występuje jedyna

klasa ochrony obywateli od prądu  
i uszkodzenia w ułamku drzewami EI 30.

W dziedzinie uprzedzonej, są planowane  
rozwiązania w celu wyeliminowania stanu

zagrożenia z tytułu braku bezpieczeństwa

z KWP PSP znak: 12-5535/72/03, z dnia 1

7 lipca 2003r. Odstepstwa od postanowień

W postanowieniach: brak wdrożenia drzewami EI 30

Remont

z tytułu; niefulminacyjnych drzew, odprawy

ogniowej drzew, samobieżnych w tym celu, w tym celu

wymagane dla systemu w zakresie ochrony EI 30,

dla innych części, w tym celu, w tym celu

EI 60. W dziedzinie uprzedzonej, są planowane

klasa ochrony obywateli od prądu, w tym celu

rozwiązania w celu wyeliminowania stanu

zagrożenia z tytułu braku bezpieczeństwa

z tytułu; niefulminacyjnych drzew, odprawy

ogniowej drzew, samobieżnych w tym celu, w tym celu


wymagane dla systemu w zakresie ochrony EI 30,

dla innych części, w tym celu, w tym celu

EI 60. W dziedzinie uprzedzonej, są planowane

4/4-

protokół systemu suggerowania i porównania  
w dziedzinie Onkologii

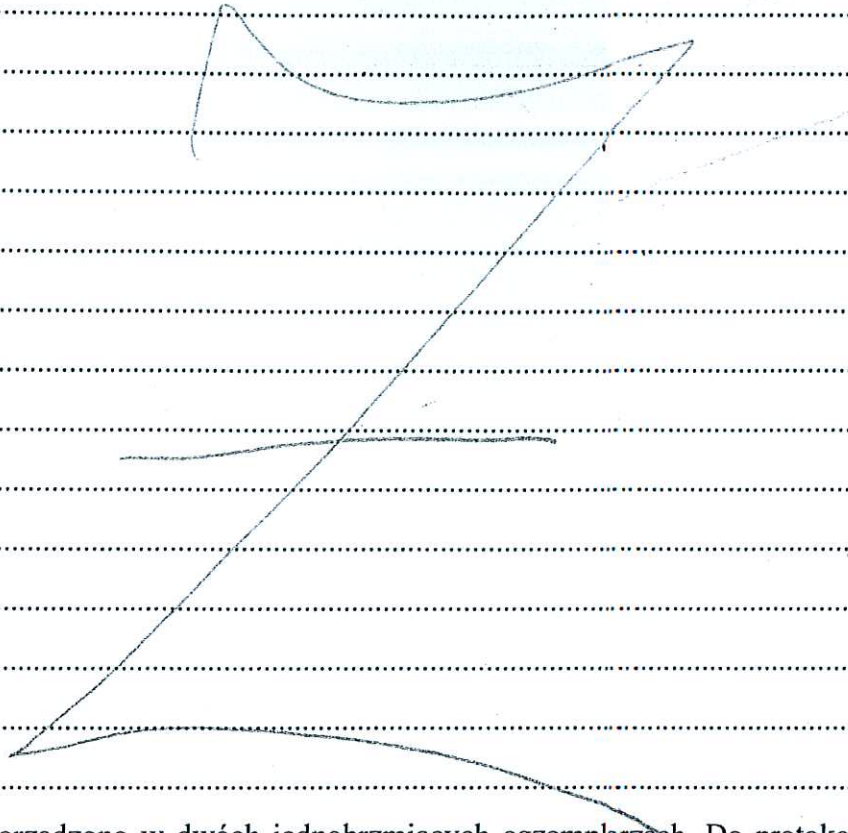

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Do protokołu po zapoznaniu się z jego treścią wniesiono następujące uwagi, \*nie wniesiono uwag.\*

→ wzmianka SPSK nr 2, pam. por.  
- inspektor ppa dostarczony do etnia  
7.06.2004 dokumentacja, potwierdzająca spójność  
systemu suggeracji i porównania w dziedzinie  
Onkologii

Kontrolowany:

Z-CIA DYREKTORA  
ds. ekonomiczno-administracyjnych  
Samodzielnego Publicznego Szpitala  
Klinicznego Nr 2 PAM w Szczecinie

mgr Emilia Aftewicz

Otrzymują:

1. KONTROLOWANY - kopie
2. VM PSP SZCZECIN

Kontrolujący:

MŁODSZY SPECJALISTA

Hamerski  
kap. mgr inż. Maciej Hamerski

S. 41